00.8 160.009СБ

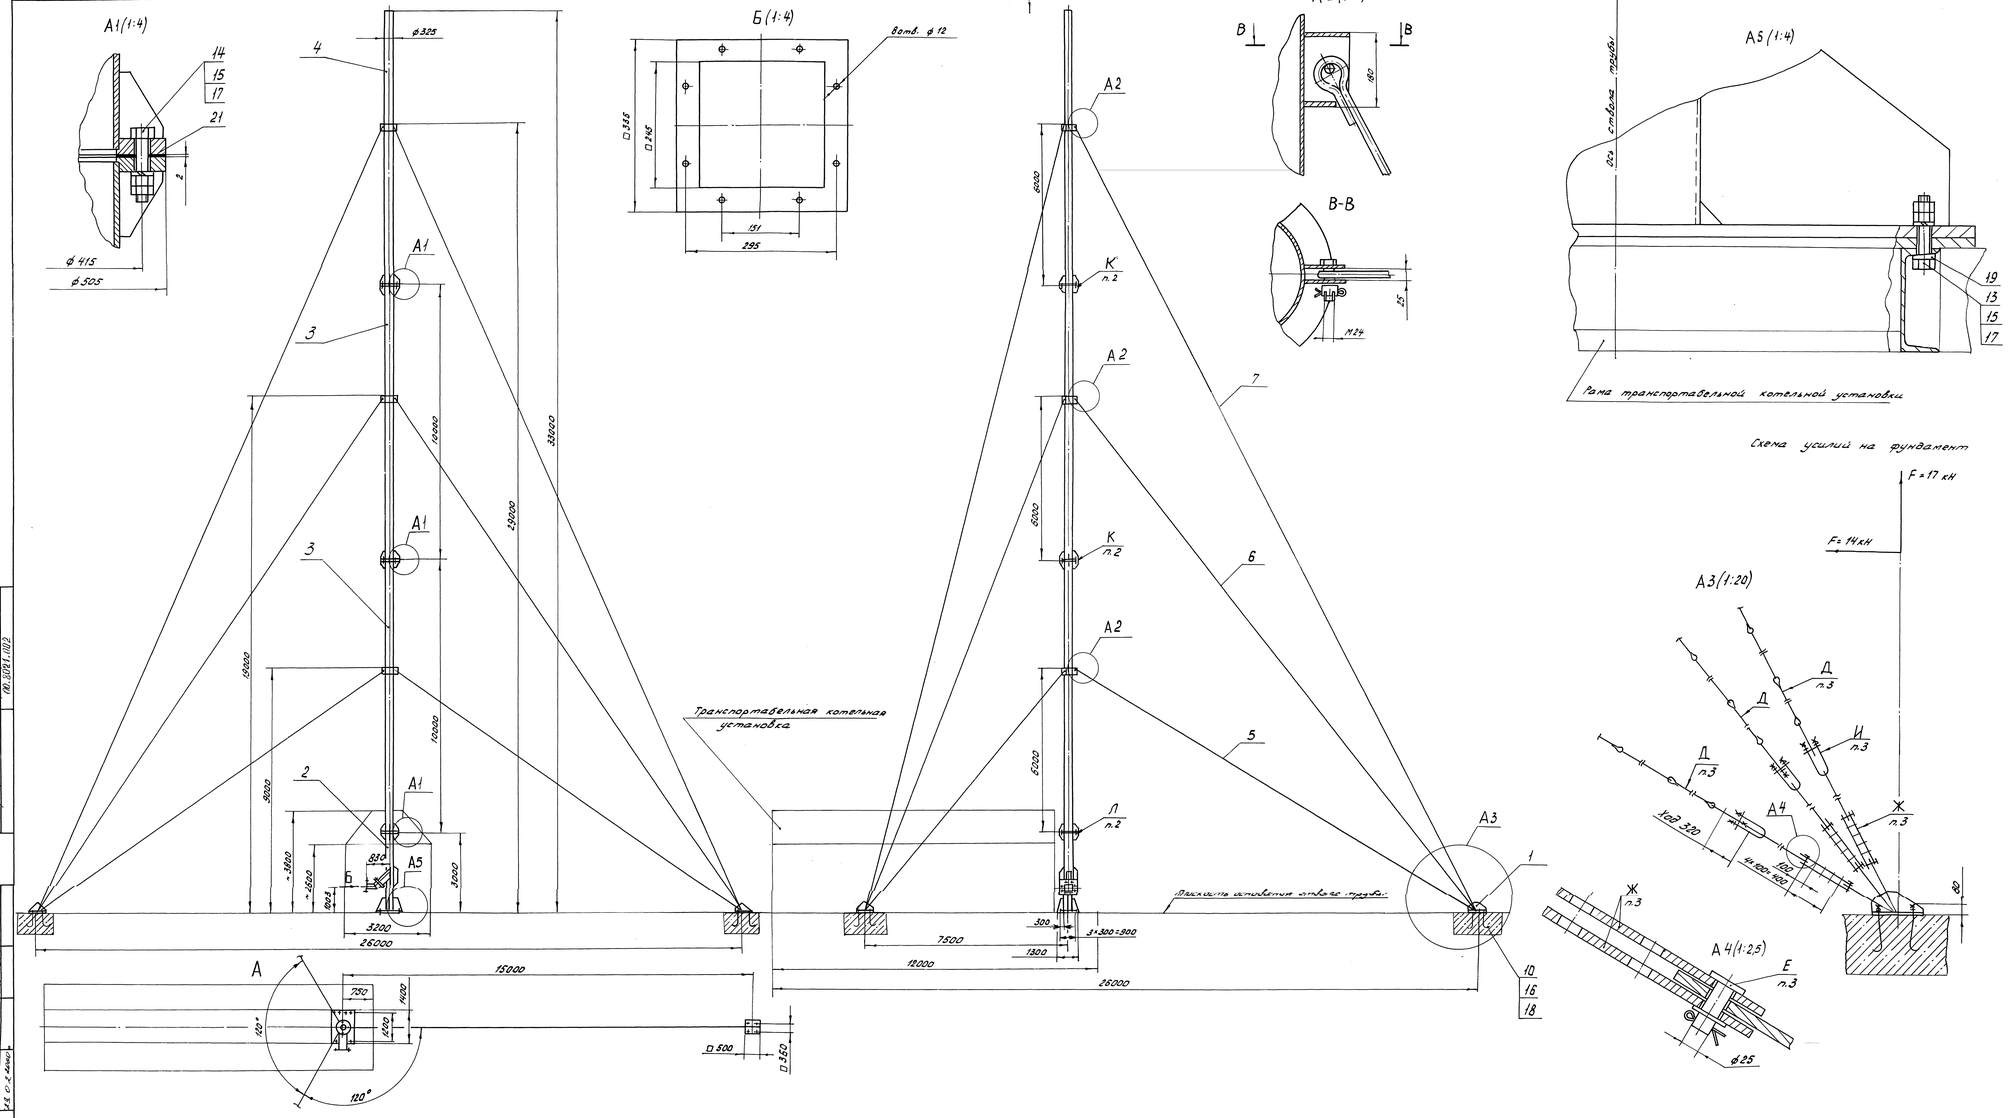

Техническая характеристика.

1. Высота трубы, H, м — 33
2. Условный проход трубы, Ду, мм — 309
3. Допустимая температура газов на входе t,° C, не более — 250
4. Рекомендуемый расход газов, Q, м³/ч
- минимальный — 1620
- максимальный — 4860
5. Труба предназначена для эксплуатации в III ветровом районе, по СНиП 2.01.07-85.

Технические требования.

1. Размеры для справок.
2. Ориентацию растяжек в плане выполнить совмещением по оси ствола элементов крепления растяжек на секциях трубы, поз. 3,4, фланцевыми соединениями К.
Ориентацию на местности в плане всех растяжек одновременно осуществлять на угол кратный 22,5° фланцевым соединением Л.
3. Длину и натяжение растяжек поз. 5,6,7, регулировать:
- изменением числа или длины элементов растяжек Д;
- перестановкой пальца Е на регулировочной планке Ж;
- завинчиванием гаек узла натяжения растяжек И.
4. Предварительное натяжение растяжек при 20° С:
- нижнего яруса $F_I = 0,8 \pm 0,1$ кН
- среднего яруса $F_{II} = 1,0 \pm 0,1$ кН
- верхнего яруса $F_{III} = 1,2 \pm 0,1$ кН
5. Отклонение оси ствола в верхней точке от вертикали при монтаже ±33 мм.
6. Молниезащиту выполнить согласно типа зоны и категории молниезащиты по месту установки дымовой трубы.
7. Наружную поверхность ствола трубы покрыть эмалью КО-814 ГОСТ 11066-74 в два слоя. Остальные металлические поверхности покрыть в два слоя эмалью КО-174 ТУ6-02-576-75.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	00.8 160.009 СБ		
Разраб.		Шилов			Труба дымовая Т.Д- 0,3×33	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Захаров				0	3770	1:75
Т.контр.						Лист	Листов 1
Н.контр.		Мусишина			Сайт: dkwr.ru e-mail: dkwr@mail.ru Тел: +7(960)938-01-02 (многоканальный)	ДКВр.ру	
Утв.							

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инв.№ дубл. | Подп. и дата | 93.2203 | 4.0 ст.2 4мм

Перв. примен. | ПК.3091.1102

Справ. №