00.9050.006СБ

Восстановленный подлинник №9

Восстановлен с подлинника

Верно: Акуш- 30.03.04г

Справ. № К-13022А

перв. примен.

Подл. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | 38549 | Подл. и дата 04.05.76 (подл.) | Инв. № подл. 62707

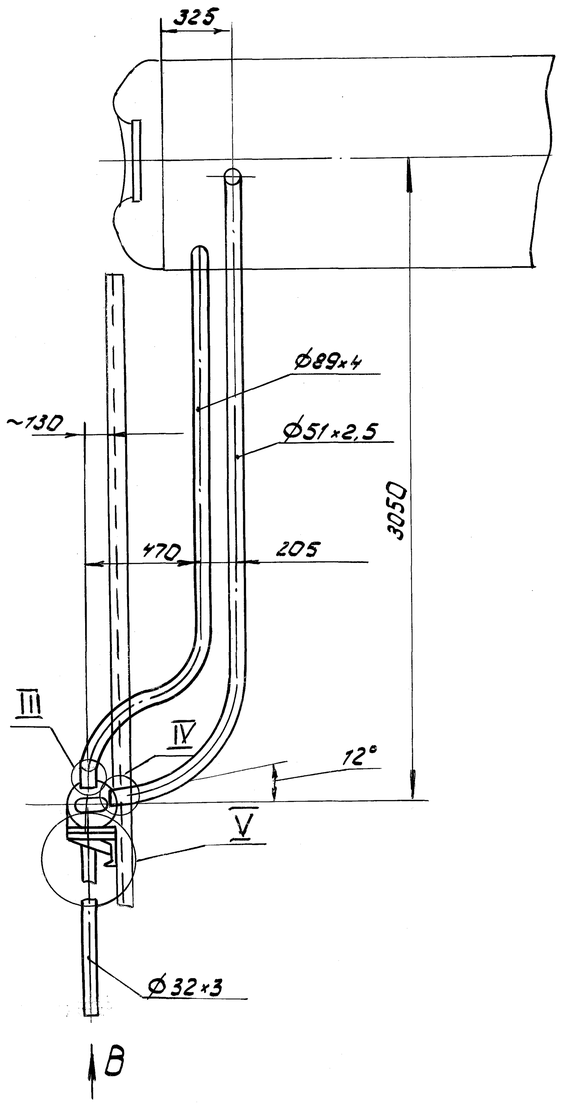

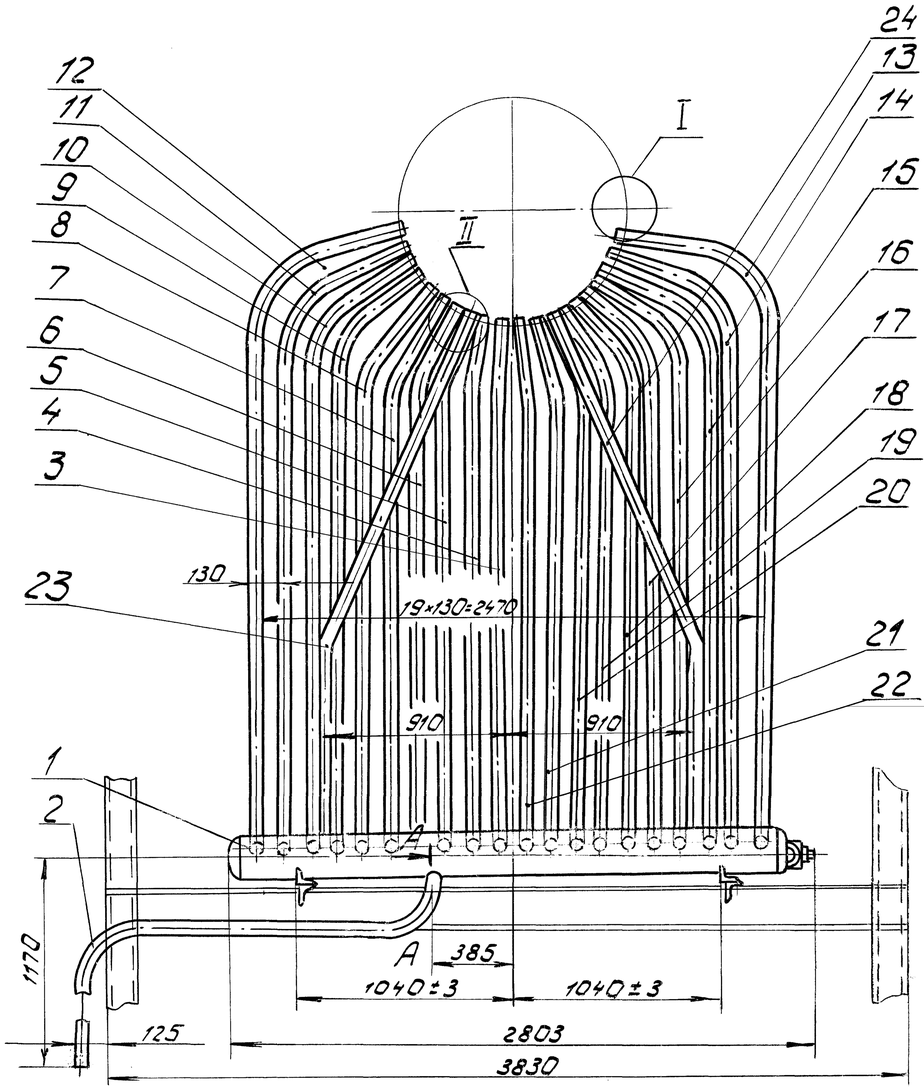

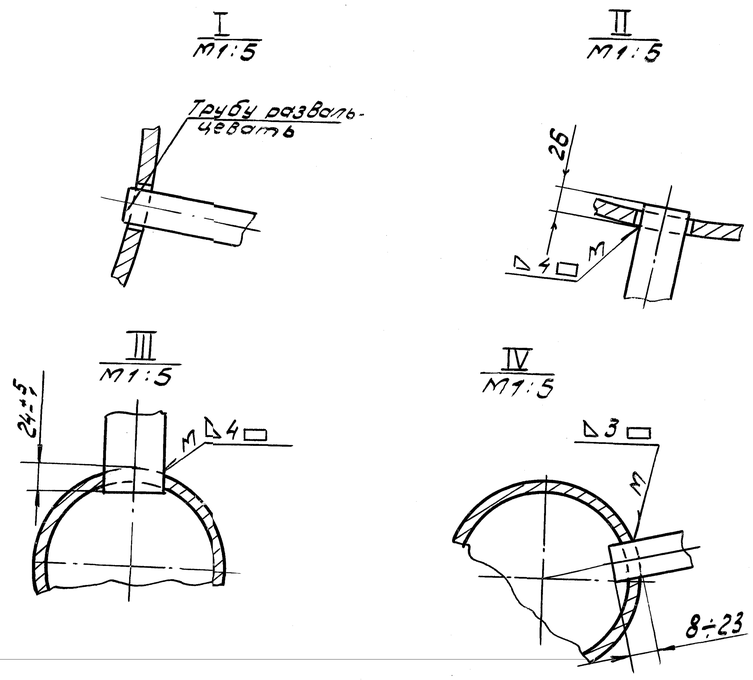

А-А
М1:5



Б-Б
М1:5



V
М1:5

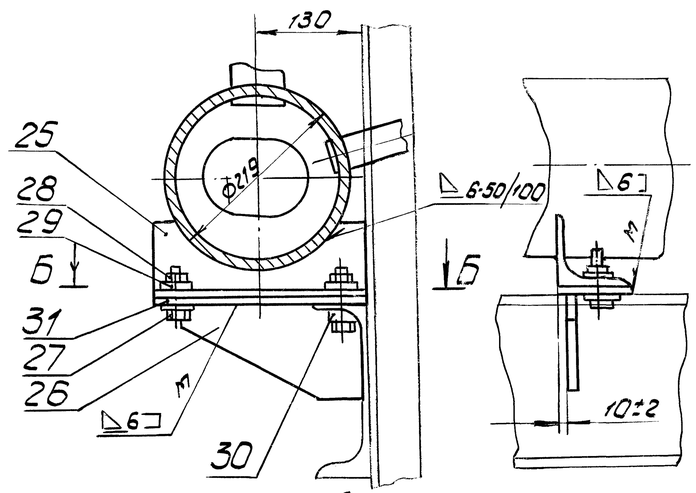

1. Развальцовка труб в верхнем барабане производится при монтаже котла; высота колокольчика при этом должна быть в пределах:

номинальная 11мм
минимальная 7мм
максимальная 25мм

2. Собранный экран подвергнуть гидравлическому испытанию совместно с котлом на давление 1,25Рраб.

3. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ9467-60.

4. Болты левой опоры катеры затянуть - опора неподвижна; болты правой опоры катеры ослабить - опора подвижна.

5. Два отверстия ф22 под болты М20 поз. 27 в швеллере вырезать по месту.

6. При установке фронтового экрана на котлах ДКВР10-13 с топками ПМЗ-лцри РМЗ-чцр косынку К-7442 поз. 26 подрезать по месту.

1	-	5001.075-98	Подл.	26.06.98	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Лактева	Подп.		
Пров.		Борышникова	Подп.		
Т.контр.		Гришина	Подп.		
Рук.		Остапенко	Подп.		
Н.контр.		Борышникова	Подп.		
Утв.		Азак	Подп.		

00.9050.006СБ

Экран фронтовой

Лит.	Масса	Масштаб
А		1:20
Лист	Листов 1	

e-mail: dkwr@mail.ru
тел: +7(3852)39-02-53

DKBp.ру

Копировал: Забелина Формат А2