00.9056.102 СБ

Восстановленный подлинник №1

Восстановлен с подлинника
Верно: Нефл 10.03.04

Инв.№подл. 79258 | Подп. и дата 6.08.90 (подпись) | Взам. инв.№ | Инв.№дубл. | Подп. и дата | Справ. № | Перв. примен. 00.9050.148 СБ

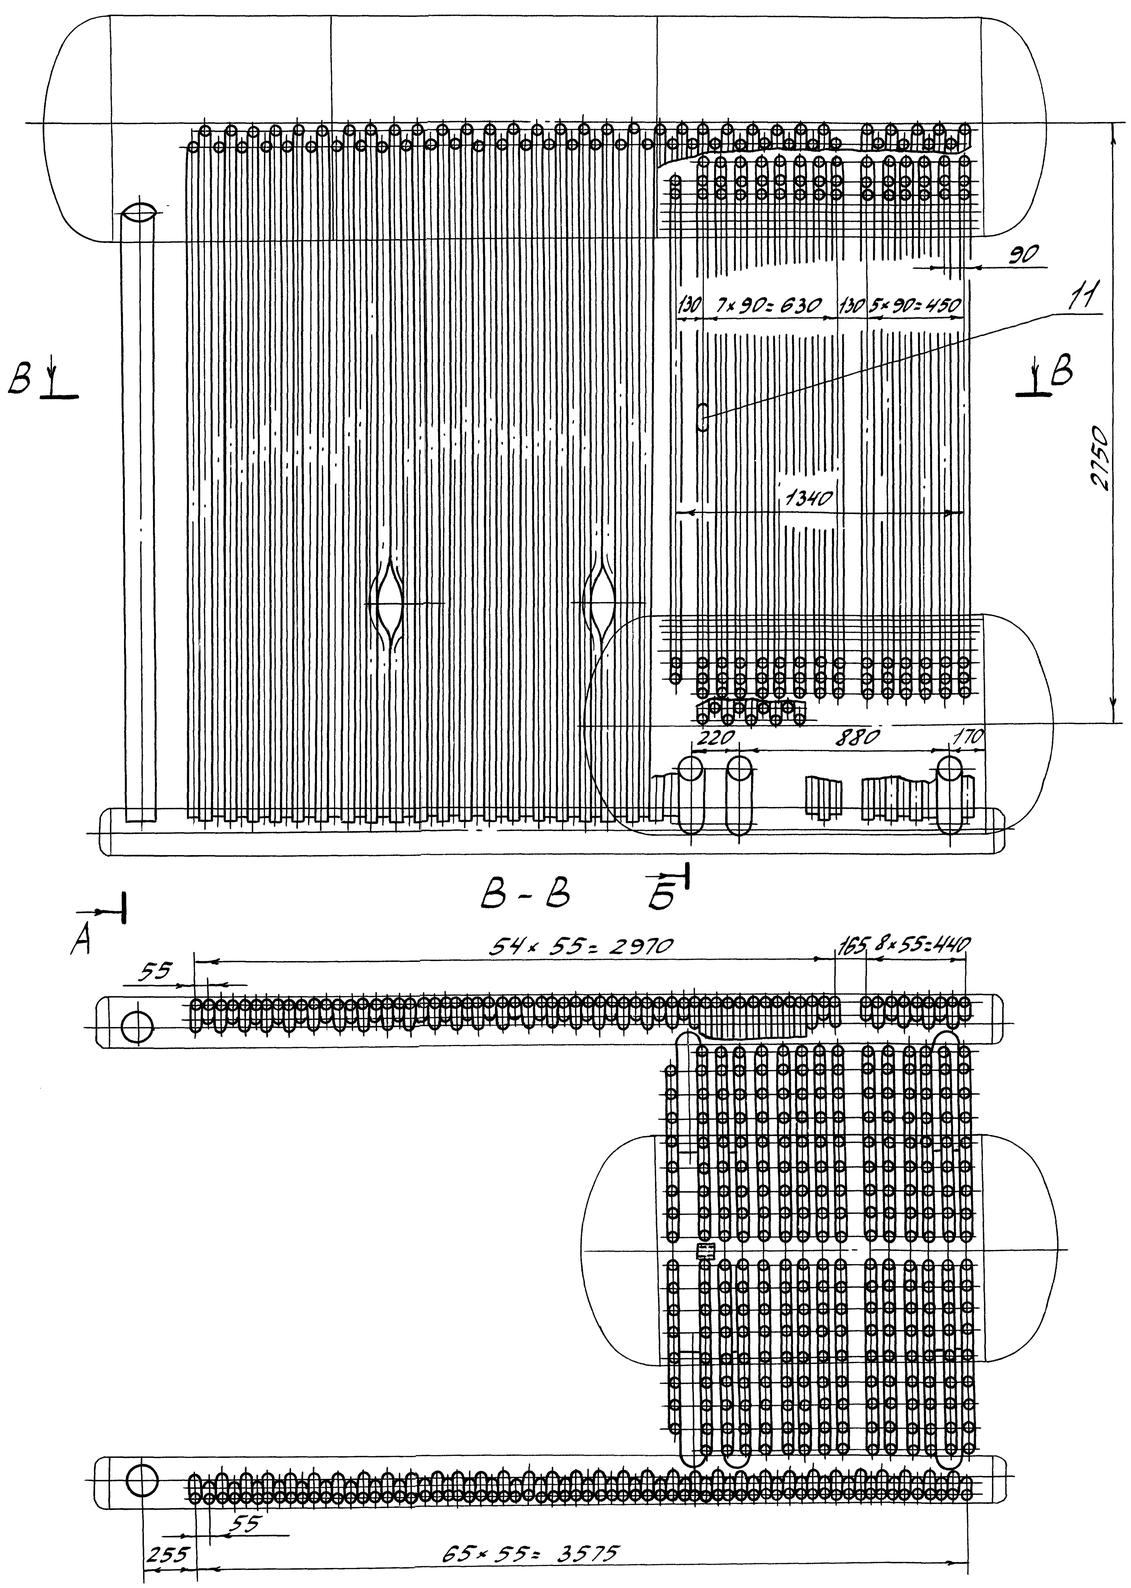

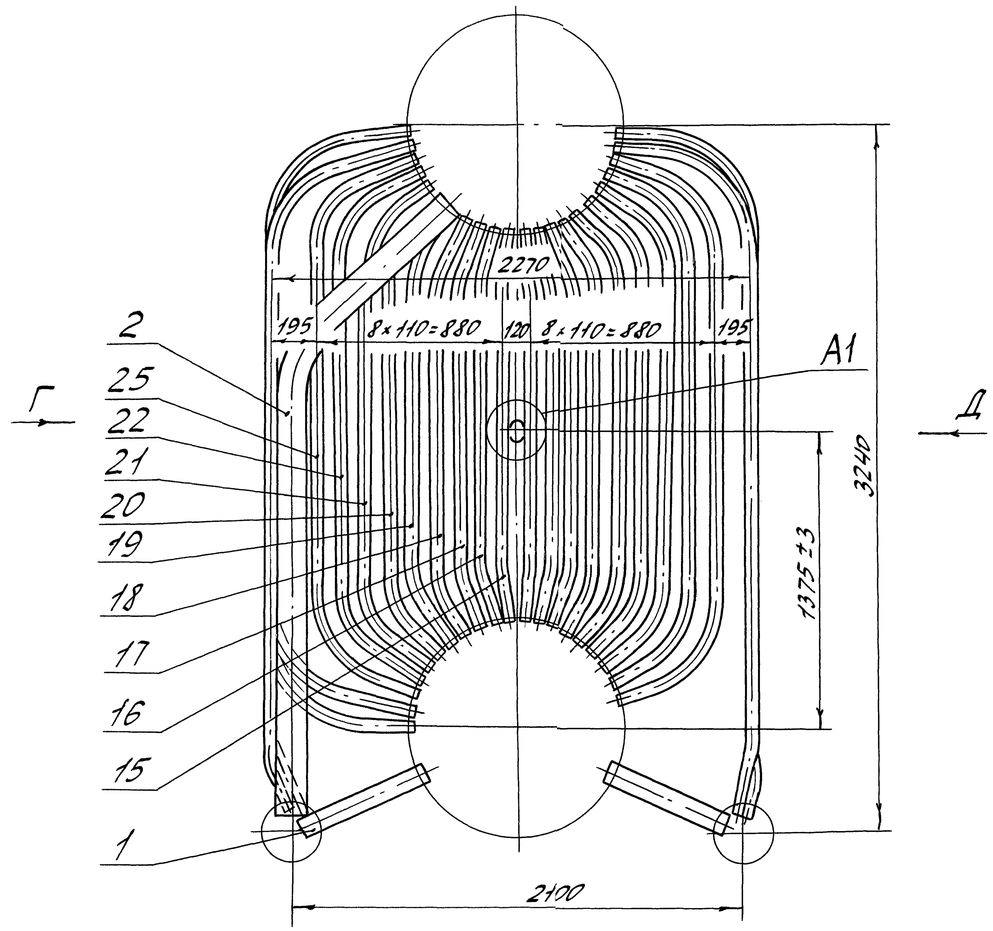

1. Размеры без предельных отклонений для справок.
2. Шов №1 - сварка ручная дуговая.
2. Технические требования по ОСТ108.030.133-84.
4. На поверхности труб допускаются вмятины с плавным переходами, глубиной не более 4мм, если они не выводят толщину стенки за пределы минусовых отклонений.

Котел паровой КЕ-4-14 СО

00.9056.102 СБ

1	-	5001-98-90	(подп.)	11.03.04
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Кравцова	(подп.)	06.90
Пров.				
Т.контр.		Авгоусов	(подп.)	07.90
Рук.		Атрощенко	(подп.)	
Н.контр.		Кирпичек	(подп.)	11.06
Утв.		Минина	(подп.)	07.90

Система трубная

Лит.	Масса	Масштаб
А		1:20
Лист 1	Листов 2	

e-mail: dkwr@mail.ru
тел: +7(3852)39-02-53

DKBp.ру

Копировал Фокина Формат А3

Восстановлен с подлинника

Верно: Нач. 10.03.04

Инв. № подл. | 79258 | Подп. и дата | 6.08.90 | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата | Справ. №

Восстановленный подлинник №1

00.9056.102 СБ

Д

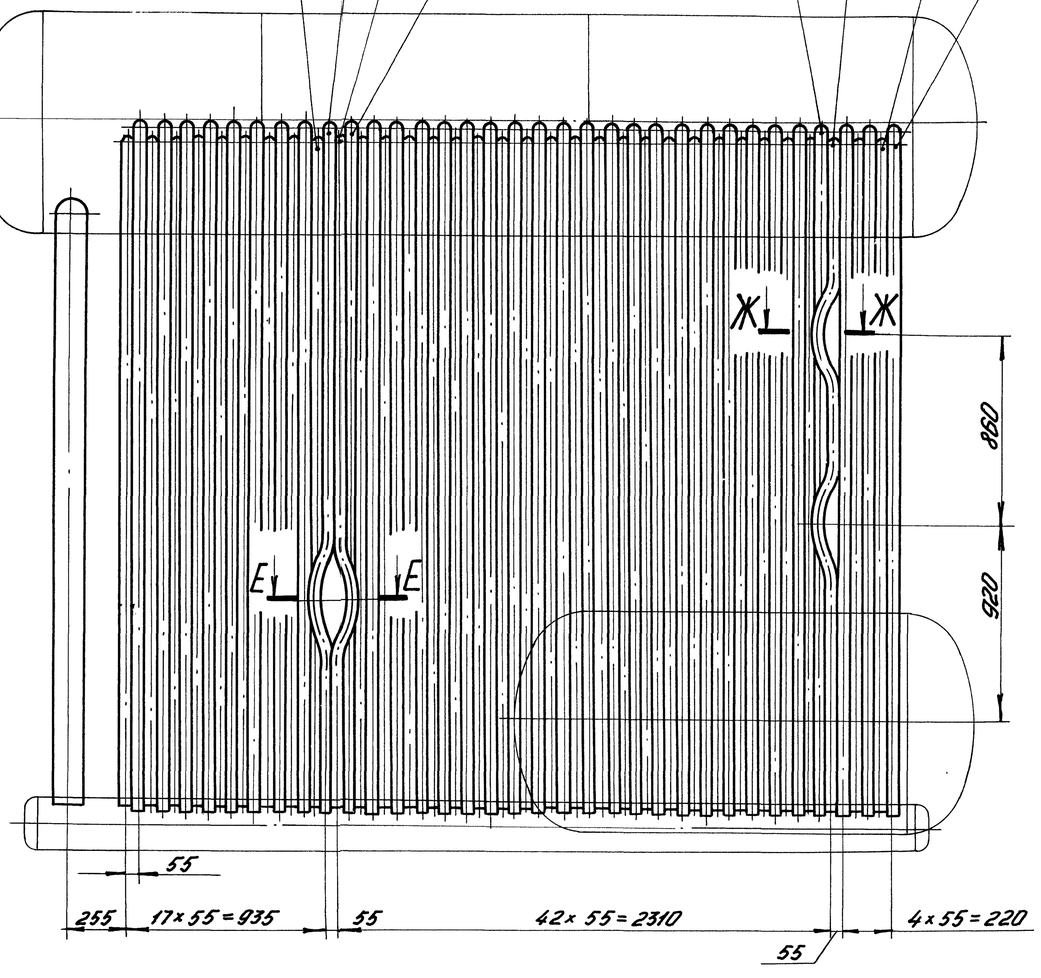

Г

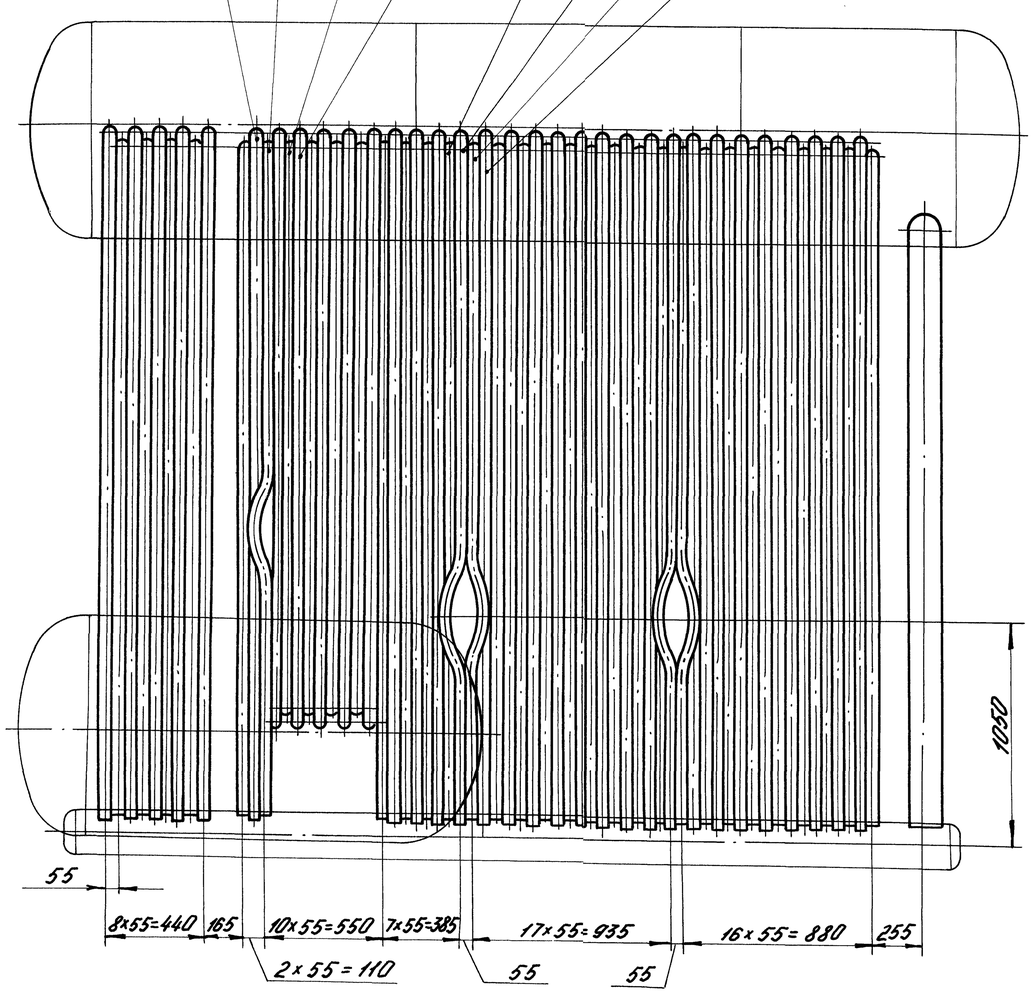

E - E (1:5)

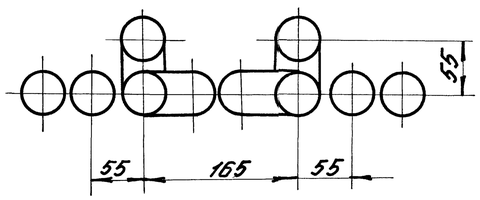

Ж - Ж (1:5)

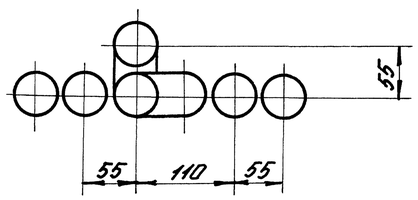

А1(1:5)

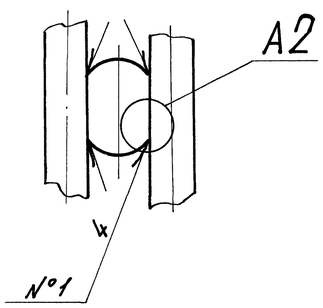

А2(1:1)



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	00.9056.102 СБ	Лист 2

Копировал: Кайгородова Формат А2