00.8178.033 ВО

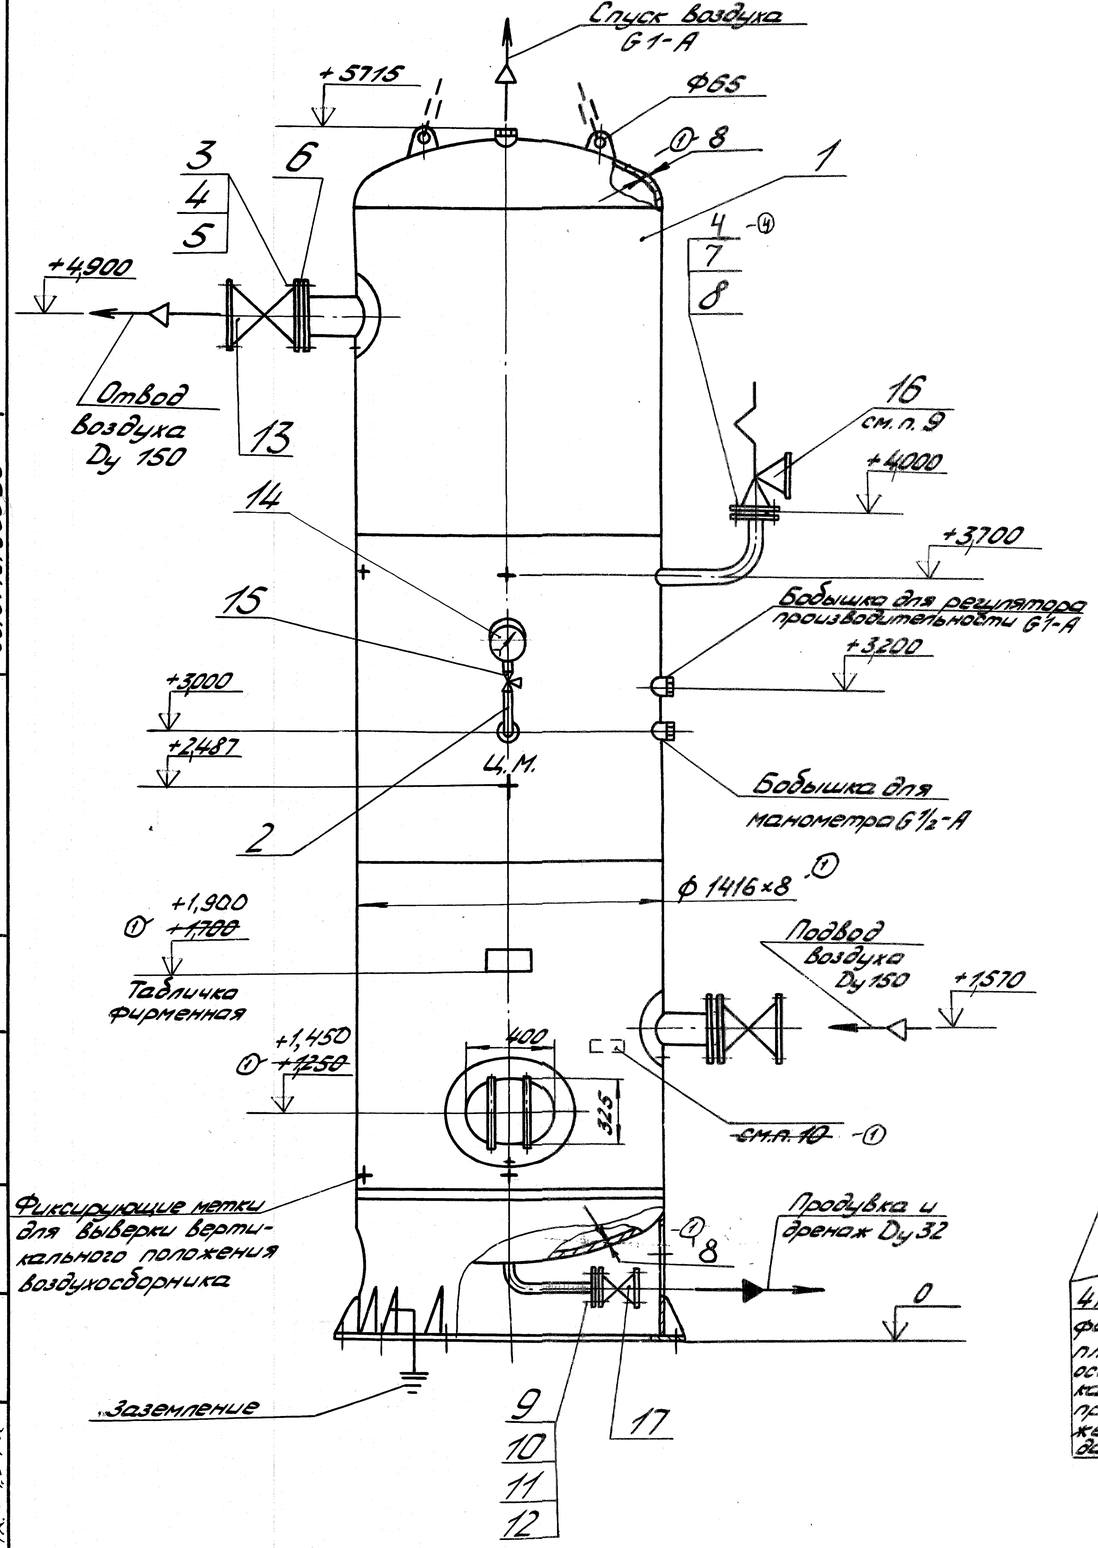

Схема

расположения отверстий под анкерные болты, установочные винты и меток

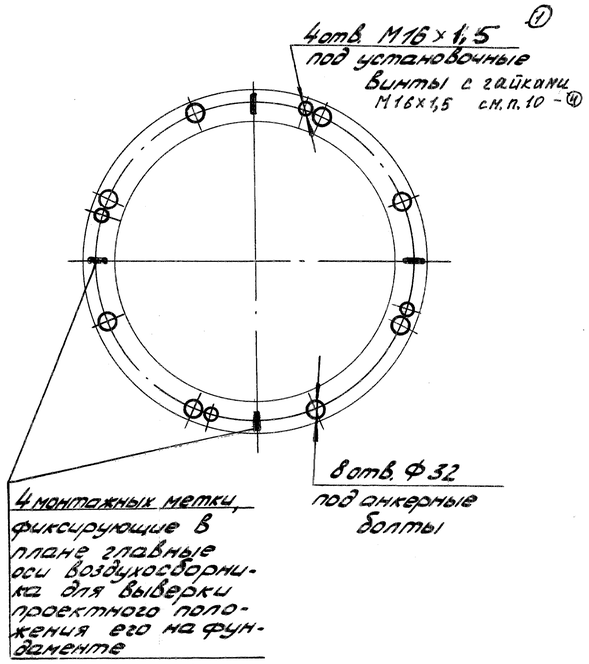

Технические характеристики

1. Среда - Воздух
2. Рабочее давление, МПа (кгс/см²) - 0,8 (8,0)
3. Расчетное давление, МПа (кгс/см²) - 0,8 (8,0)
4. Пробное давление, МПа (кгс/см²) - $1{,}2^{+0{,}04}$ ($12^{+0{,}4}$)
5. Расчетная температура, °С - 200
6. Температура рабочей среды, °С - от минус 40 до 200
7. Вместимость, м³ - 8,0
8. Прибавка для компенсации коррозии - 1 мм

Технические требования

1. Воздухосборник изготовлен ③ в соответствии с требованиями ОСТ 26-291-~~87~~ 94 ③ „Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические условия" и „Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением" утвержденных постановлением Госгортехнадзором ~~СССР 27 ноября 1987 года~~ России 18.04.95 №28 ③.

Воздухосборник относится к 3 группе сосудов и подведомственен органам Госгортехнадзора России.

2. Категория размещения Воздухосборника 1 ГОСТ 15150-69 в условиях умеренного климата.
3. На внешнюю поверхность Воздухосборника нанесено лакокрасочное покрытие VII класса по ГОСТ 9.032-74.
4. На обработанные и резьбовые поверхности нанесена пушечная смазка по ГОСТ 19537-83, вариант временной защиты ВЗ-4 ГОСТ 9.014-78.
5. Категория упаковки КУ-0, условия транспортирования - Л ГОСТ 23170-78.
6. Условия хранения Воздухосборника 8 ГОСТ 15150-69.
7. Для проведения погрузочно-разгрузочных работ, подъема и установки Воздухосборника в проектное положение стропить за уши на верхнем днище.
8. Монтаж, надзор, содержание, обслуживание и ремонт Воздухосборника должны производиться в соответствии с „Правилами..." на сосуды, инструкциями по эксплуатации предприятия-изготовителя и предприятия-владельца изделия.
9. Пружину предохранительного клапана (поз. 16) защитить от окружающей среды установкой кожуха.

① ~~10. Место надписи „Документация здесь"~~

② 10. Перед монтажом Воздухосборника винты М16×1,5 с навернутыми гайками ввернуть в отверстия под установочные винты для выверки вертикального положения сосуда.

4	–	5023-018-01			24.05.02.
3	–	5023-022-97			23.07.97.
2	–	5023-032-95			23.5.96
1	–	5023-022-94			20.7.95
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.		Черноглино		18.4.95.	
Пров.		Кудашкина		18.4.95.	
Т.контр.					
Рук.					
Н.контр.		Кривцова		19.4.95	
Утв.		Лозой			

00.8178.033 ВО

Воздухосборник ②
V = 8,0 м³

Общий вид

Лит.	Масса	Масштаб
А0	2376	1:20
Лист	Листов 1	

Сайт: dkwr.ru e-mail: dkwr@mail.ru
Тел: +7(960)938-01-02 (многоканальный)
ДКВр.ру

Перв. примен. 00.8178.033 ВС
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата 12.04.95 г.
Инв. № подл. 8353

Копировал Горькова
формат А2